





النظم المزودة بالطاقة

7

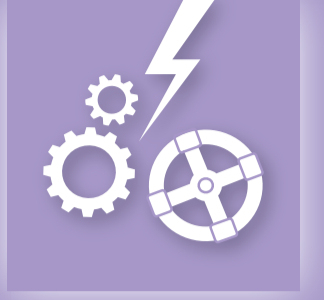

سألتزم بشكل كامل بالقواعد الذهبية

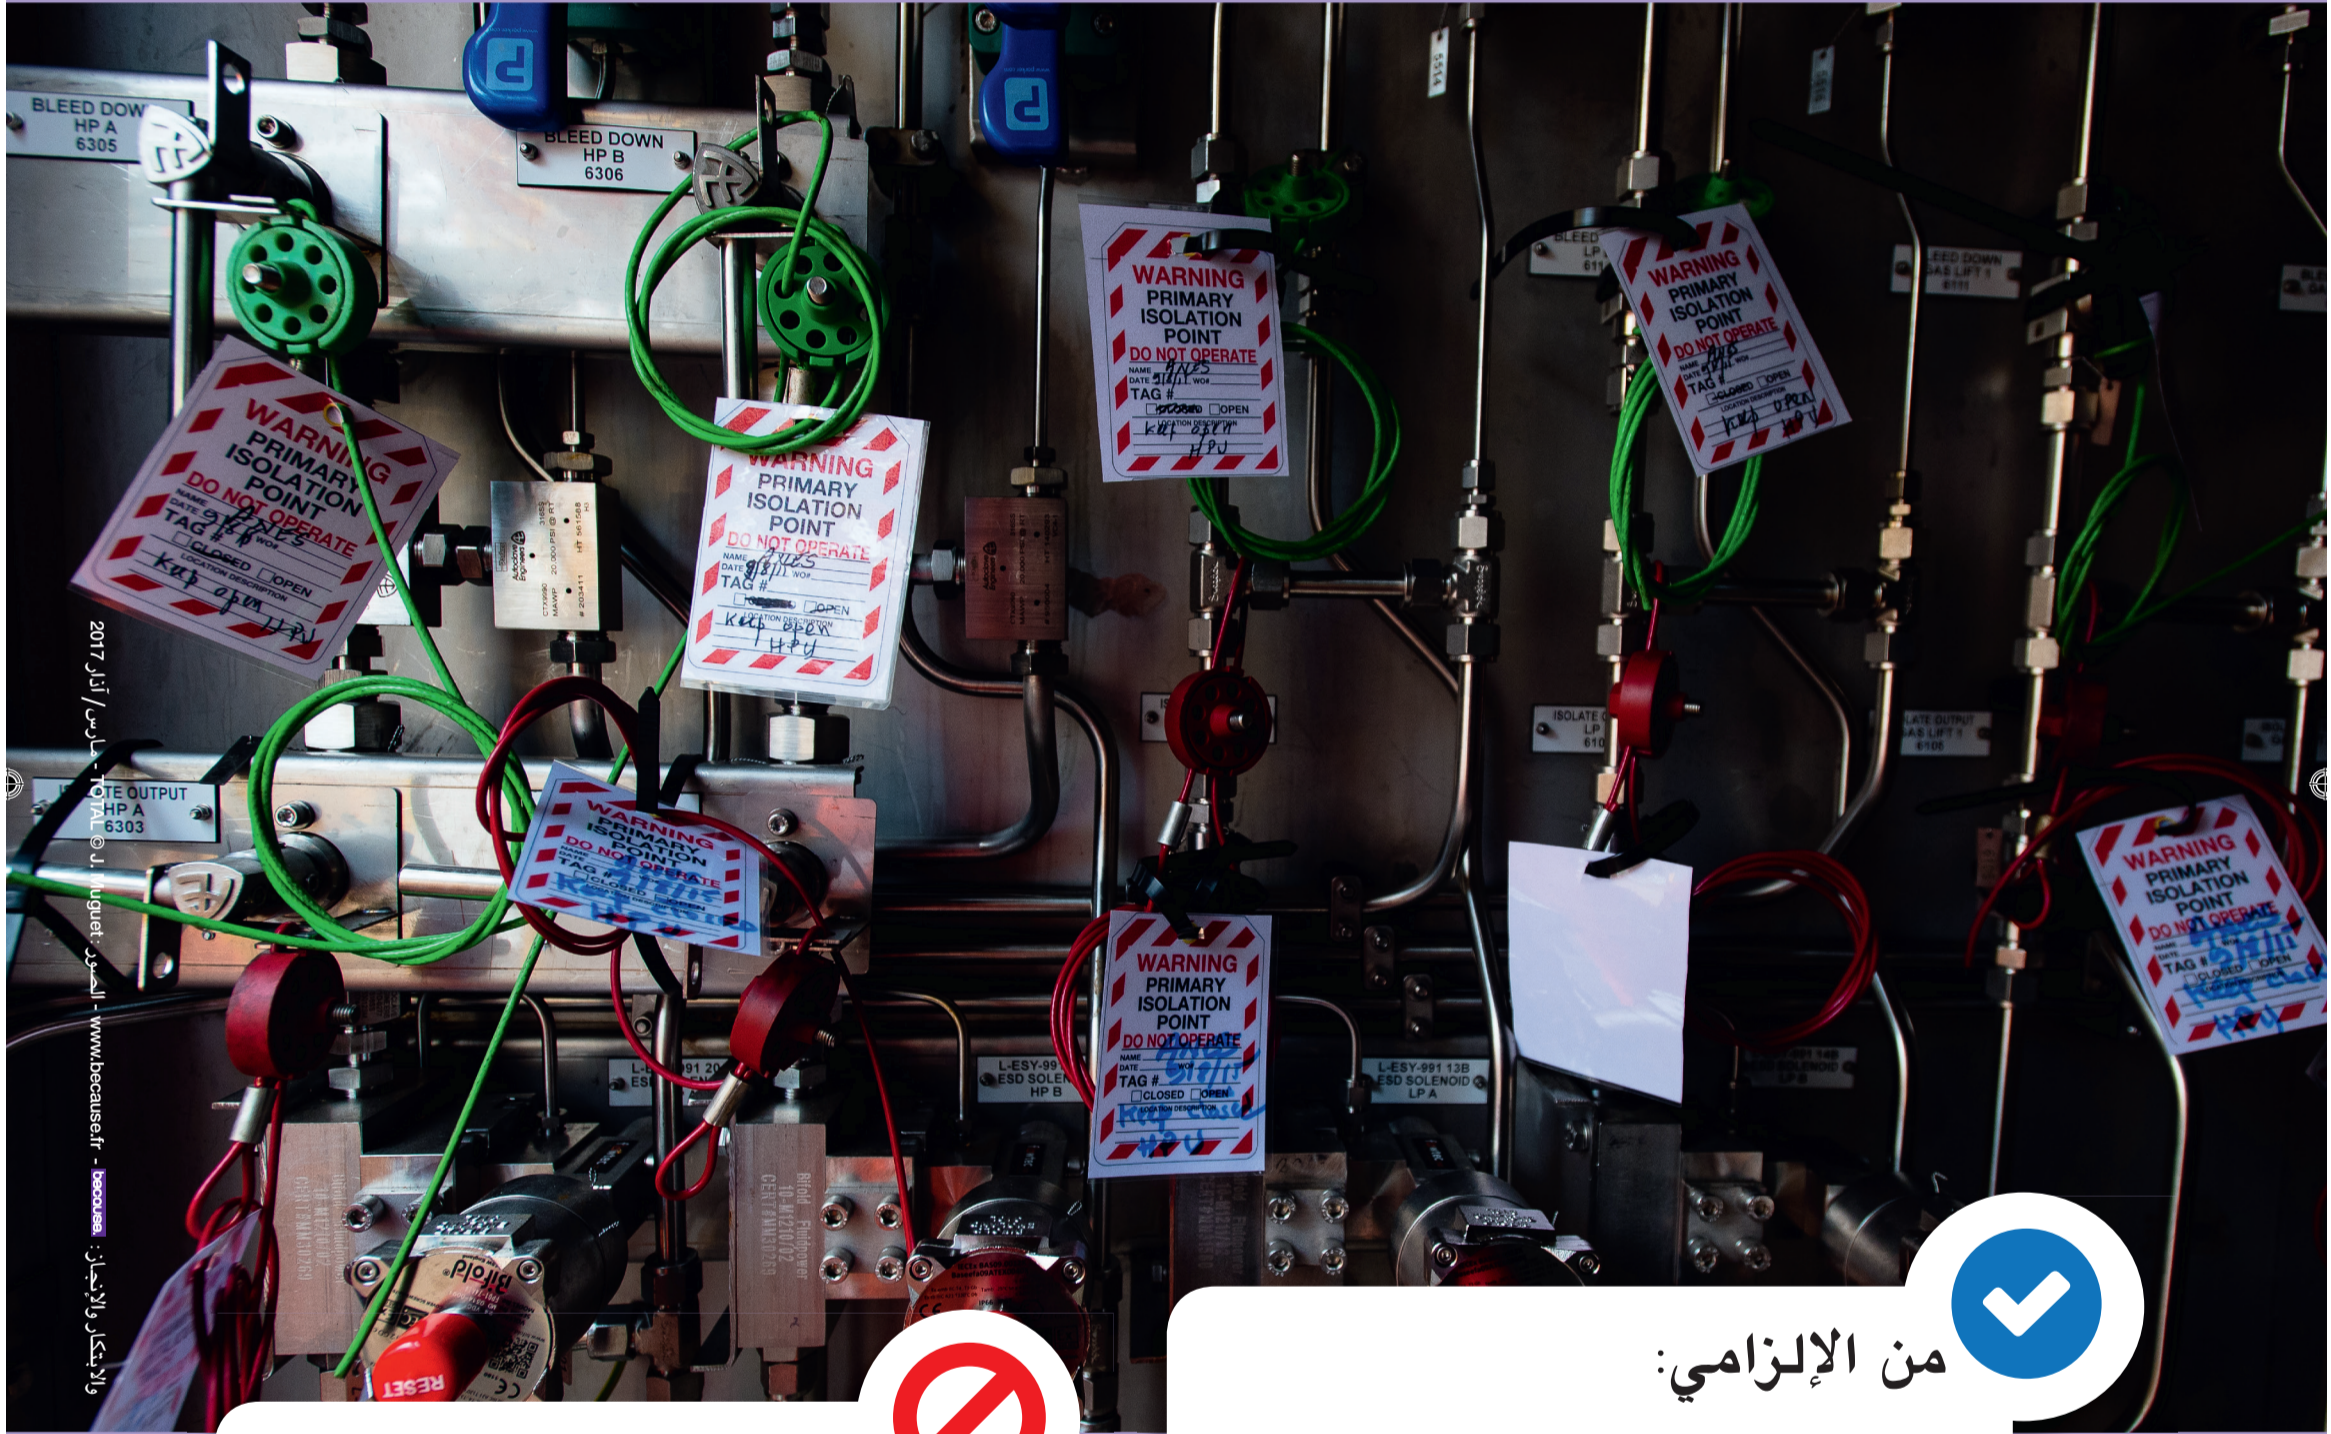

www.becausetfr - because... والاحتكاك والأجزاء... المهندس - Augustin... 2017 آذار مارس



يُمنع

- تنفيذ الأعمال دون التأكد مسبقاً من عدم وجود الطاقة أو السوائل (إلا في حالة الترخيص المحدد)



من الإلزامي:

- احترام مخطط العزل وتعليمات الإشراف المرتبطة بالرخصة
- فحص نقاط العزل وعلاماتها ونظم الإغلاق قبل التدخل ثم سحبها قبل إعادة التشغيل

